

Concordia, 14 de Julio de 2020

Srs. Directorio

CAFESG

CIRCULAR Nº 01.-SIN CONSULTA

Ref.: Licitación Pública 07/2020

Obra: "ILUMINACIÓN EXTERNA – NUEVA TERMINAL DE OMNIBUS – JUAN PABLO II – CIUDAD DE VILLAGUAY - DPTO. VILLAGUAY".

A través de la presente se remite a Ustedes, Circular Sin Consulta Nº 01, en relación a la Obra de Referencia"

Mediante la presente, se les informa:

- El tendido de conductores subterráneos se tendrá en cuenta todo lo expresado en el artículo Nº9 del Pliego de Especificaciones de Técnicas Particulares.
- En pilar de Medición sólo se contemplará la iluminación exterior de la Terminal, dejando espacio suficiente para el montaje de elementos de protección para el resto de la Terminal, el denominado tablero general TS, sólo para iluminación exterior.
- Los tableros seccionales irán montados dentro de la mampostería.
- La toma a tierra de las columnas se seguirá lo expuesto en el Pliego de Especificaciones de Técnicas Particulares.
- También, se deberá anexar en la Página Web, aparte de lo anteriormente descrito, una nueva tabla de Estructura de Ponderación de Insumos, por tener un error de redondeo en el Pliego Complementario de Condiciones, foja 143 y tomando como válida la nueva tabla de Ponderación adjunta.-

Sin otro particular saludo Atte.

Ing. LARENZE GUSTAVO
COORD. CONTROL DE PROYECTO
C.A.F.E.S.G.

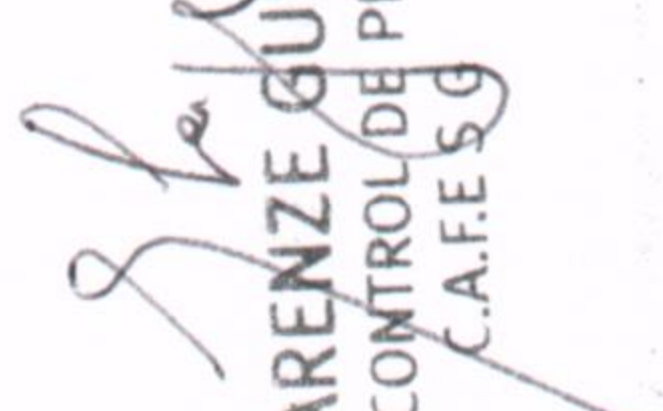
SECRETARIA C.A.F.E.S.G.
RECIBIDO

14/07/2020
Compt. Villalino

ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN DE INSUMOS

OBRA: ILUMINACIÓN EXTERIOR TERMINAL OMNIBUS VILLAGUAY. ENTRE RÍOS

A		B	C	D	E= D/E	F=E*B
CODIGO	INSUMOS	INCIDENCIA %	INDICES MES BASE	INDICES MES DE REDETERMINACIÓN SOLICITADA	COEFICIENTE DE VARIACIÓN DEL PERIODO	VARIACION PROMEDIO
1.2	Oficial	42,93%	1,00	1,00	1,0000	0,4293
2.7	Hormigon elaborado H17	1,56%	1,00	1,00	1,0000	0,0156
7.2	Artefacto tortuga metalico blindado φ 20 cm	13,52%	1,00	1,00	1,0000	0,1352
7.5	Cable subterraneo 4x6 mm ²	0,72%	1,00	1,00	1,0000	0,0072
7.8	Caja tablero seccional p/2 termicas y un disyuntor	1,15%	1,00	1,00	1,0000	0,0115
7.15	Jabalina reglamentaria de H°G° Ø 19 mm x 2,5 m	0,46%	1,00	1,00	1,0000	0,0046
7.19	Columna p/alumbrado público de 9 m libre c/ 2,5 m de brazo.	8,27%	1,00	1,00	1,0000	0,0827
11.3	Chapa de H°G° ondulada n° 25	1,06%	1,00	1,00	1,0000	0,0106
16.2	Camión volcador 320/340 HP. Chasis corto	30,33%	1,00	1,00	1,0000	0,3033
		100,00%				1,0000


LARENZE GUSTAVO
 OORD. CONTROL DE PROYECTO
 C.A.F.E.S.G